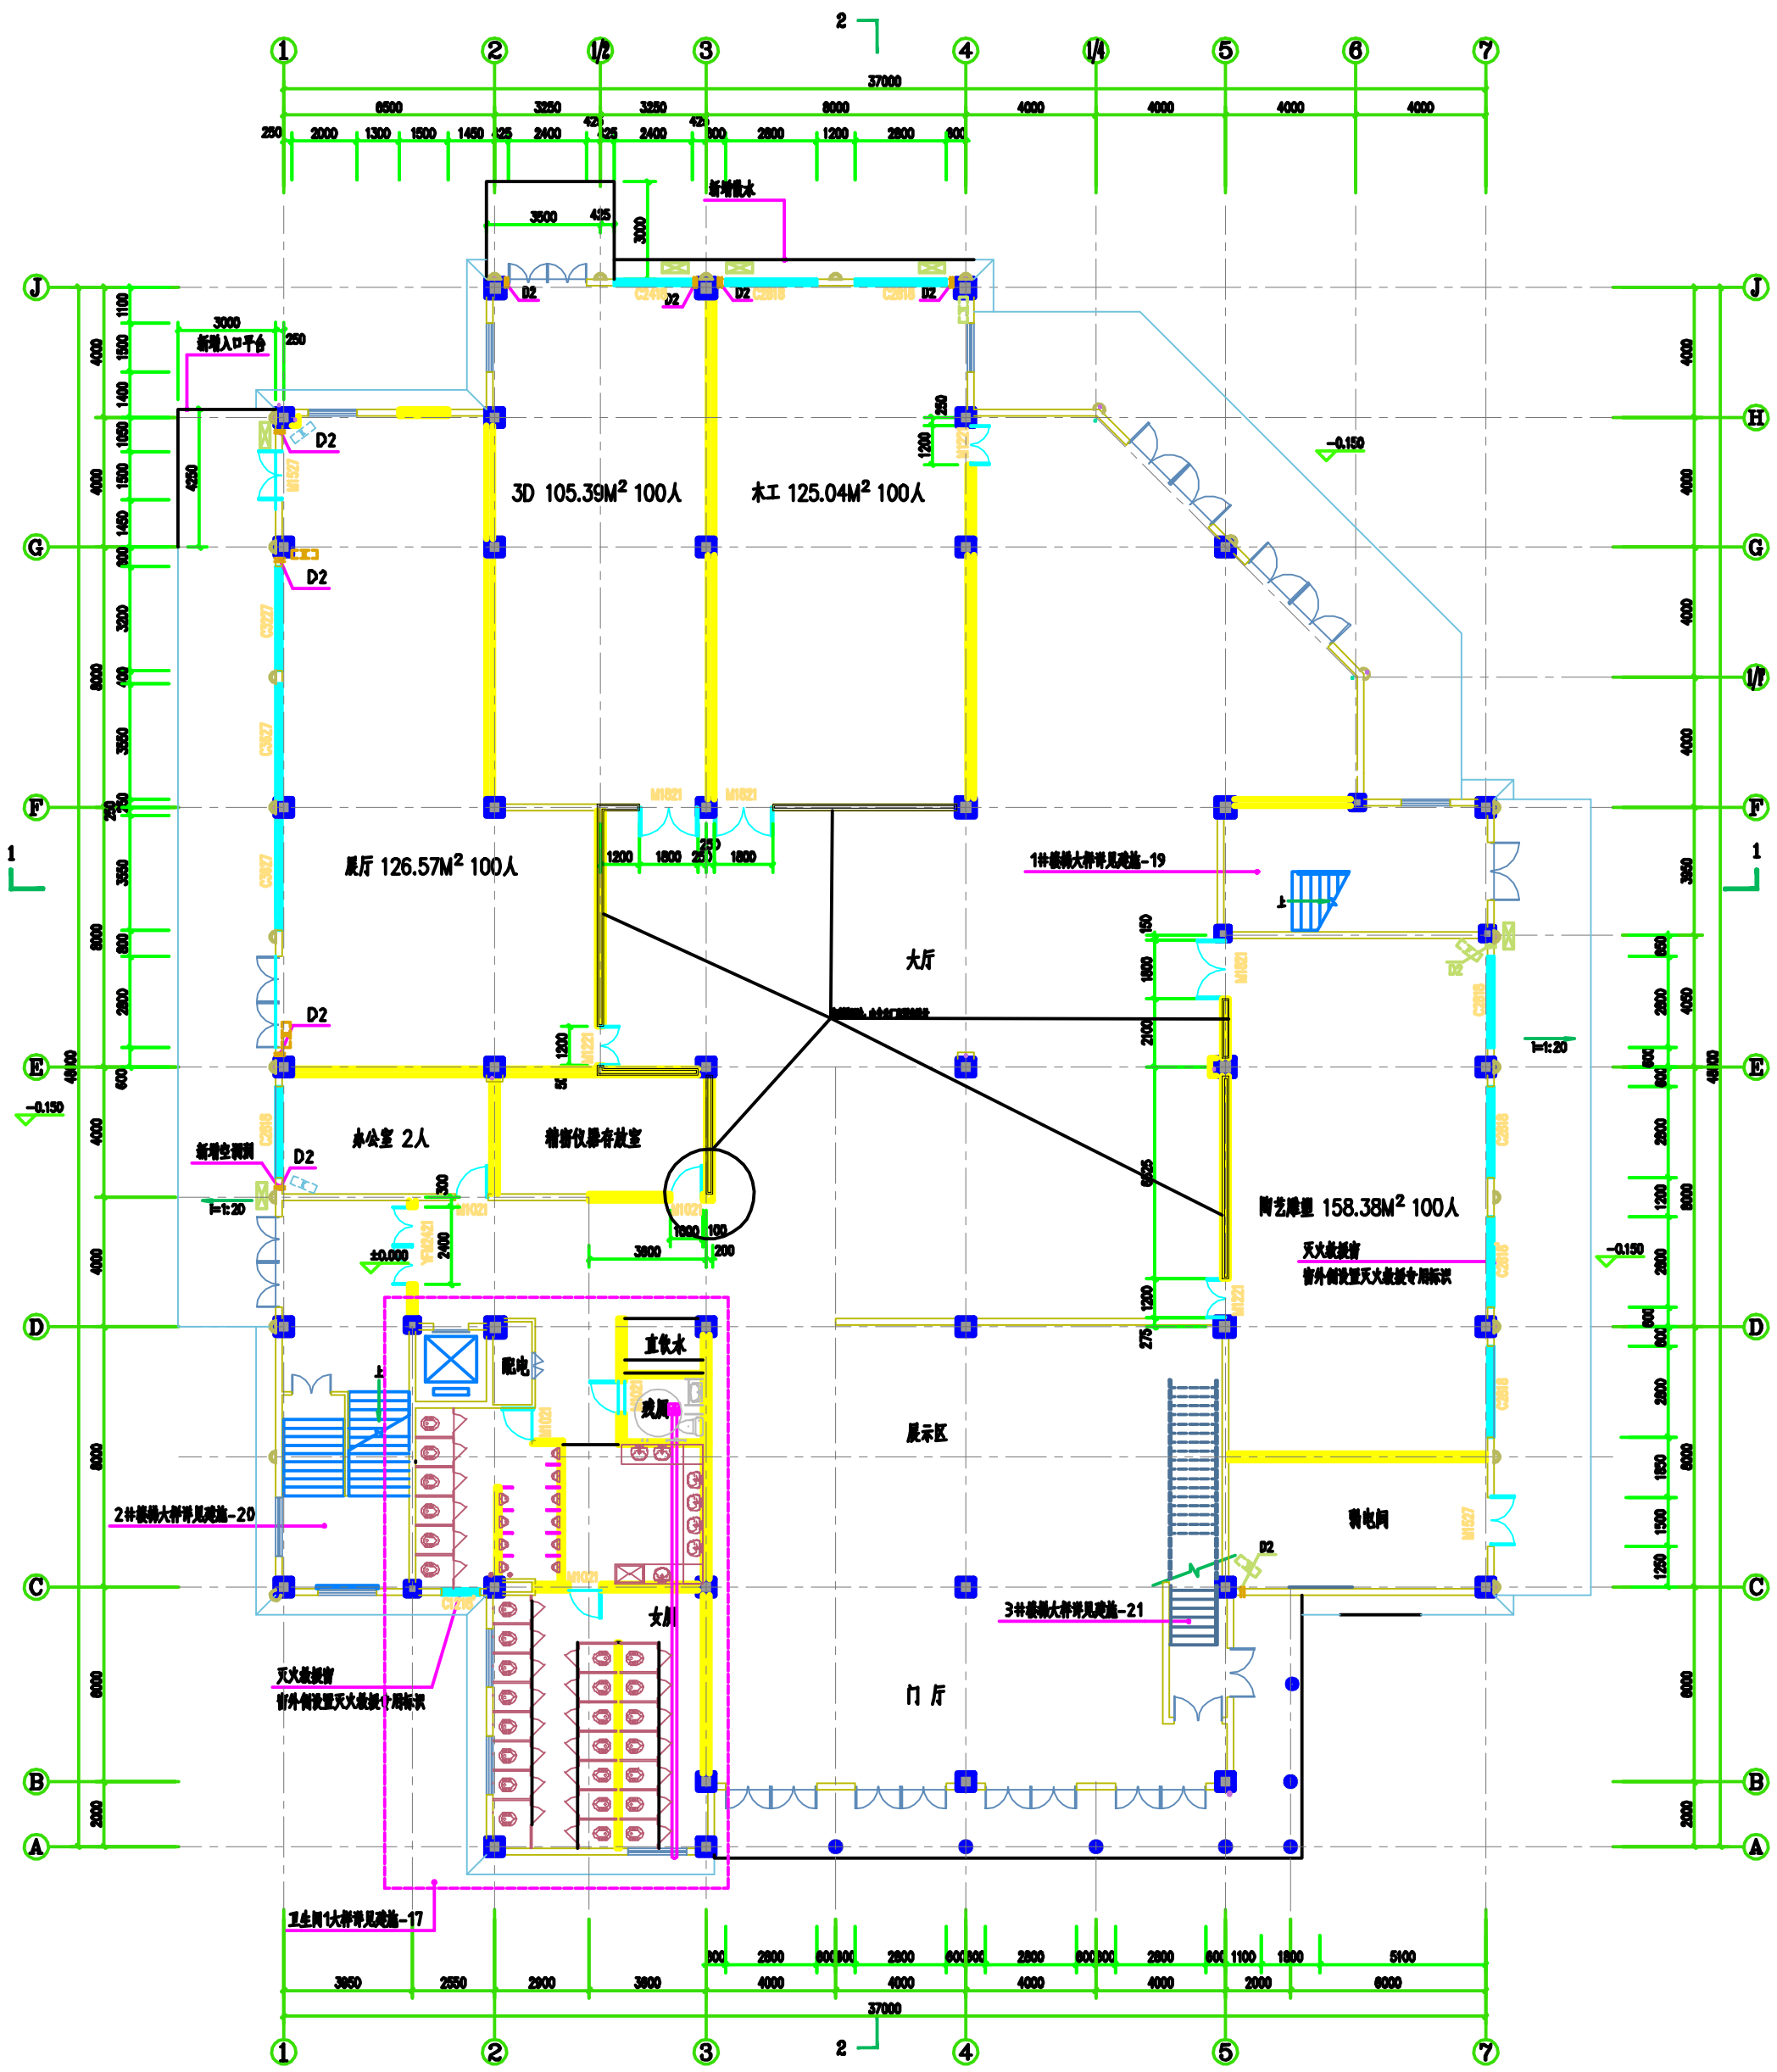

一层改造平面图 1:100

本层建筑面积：1485.6 平方米
总建筑面积：5394.22平方米

注 图中粗线墙体为本次设计需增加的墙体
粗线门窗为本次设计需增加的门窗
新增D2: 壁挂式空调洞, 预留φ80孔洞
中心距墙边或柱边150,距地(楼)面2800.

一层疏散人数为402人
疏散宽度每100人的净宽度指标为1.00
疏散总宽度为1.00X402/100=4.02m
本层设计疏散总宽度为+3.6+2.4=8.8m>4.02m